

## 【飛沫感染対策設備の設置基準】


- ・各業界団体が定める、業種ごとの新型コロナウイルス感染症に対する拡大予防や対策ガイドラインを遵守する。
- ・座席数に合わせてテーブル、カウンターを仕切る。
- ・テーブル又は人同士を1m以上離す。
- ・テーブル又は人同士を1m以上離せない場合は、パーティションを設置する。
- ・設置するパーティション等の高さは概ね60cm以上、座敷等に設置する場合は座面から概ね100cm、床から設置する場合は概ね180cm以上。

※テーブル、カウンターの上だけでなく、座席も区切る方が望ましい。

※火力を用いた機器が、テーブル等に固定された状態で設置されている場合には、テーブル上の設置は必要ありません。


### 【補助対象にならないパーティションの設置例】

#### ・カウンターの上に設置する場合の例

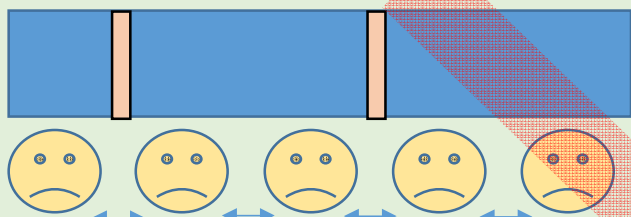

- × パーティションでの分割が足りない
- × 人と人の距離が近い


#### ・テーブルの上に設置する場合の例

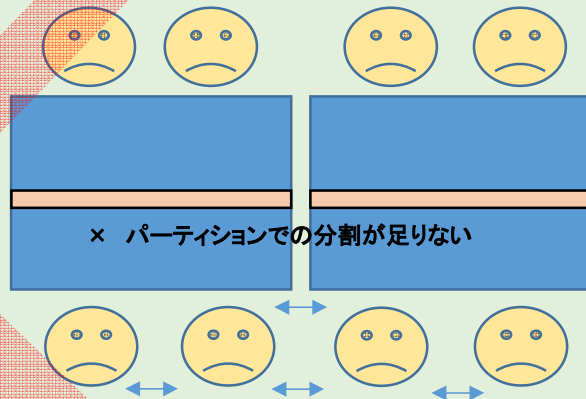


- × パーティションでの分割が足りない
- × 人と人、テーブル同士の距離が近い

### 【補助対象となるパーティションの設置例】


#### ・カウンターの上に設置する場合の例

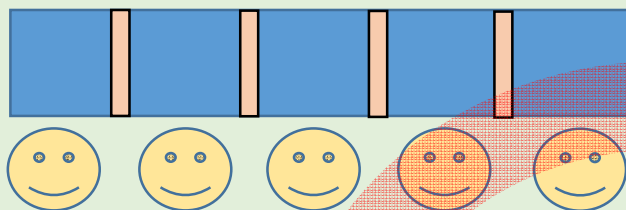

- パーティションでの分割がされている

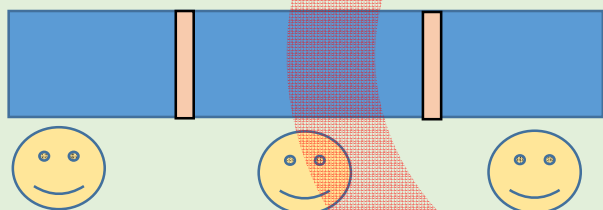


- ◎ 座席を間引く等して、人と人の距離を離す

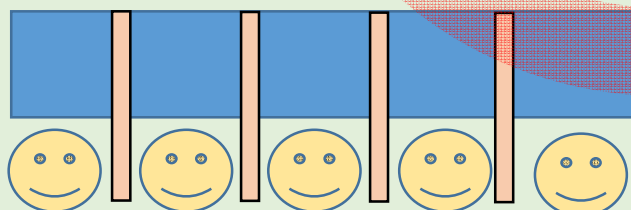


- ◎ 隣の人との間までパーティション

#### ・テーブルの上に設置する場合の例

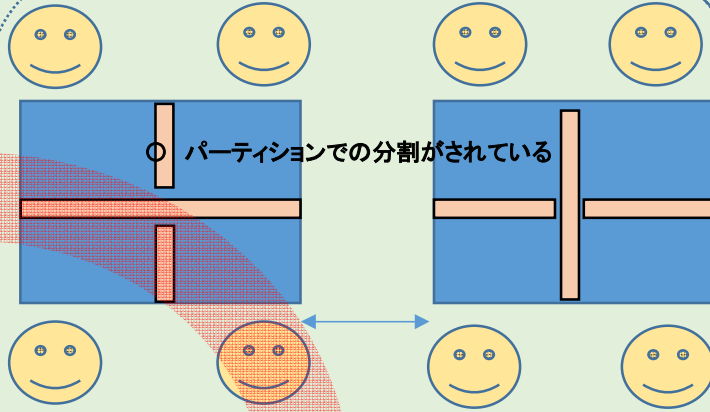

- 人と人、テーブル同士の距離が取れている

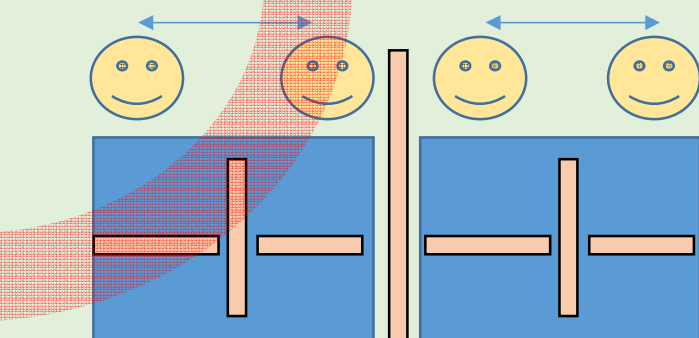

- テーブルの間にパーティション