


位置図



十三地区漁業集落排水処理場内電気設備図

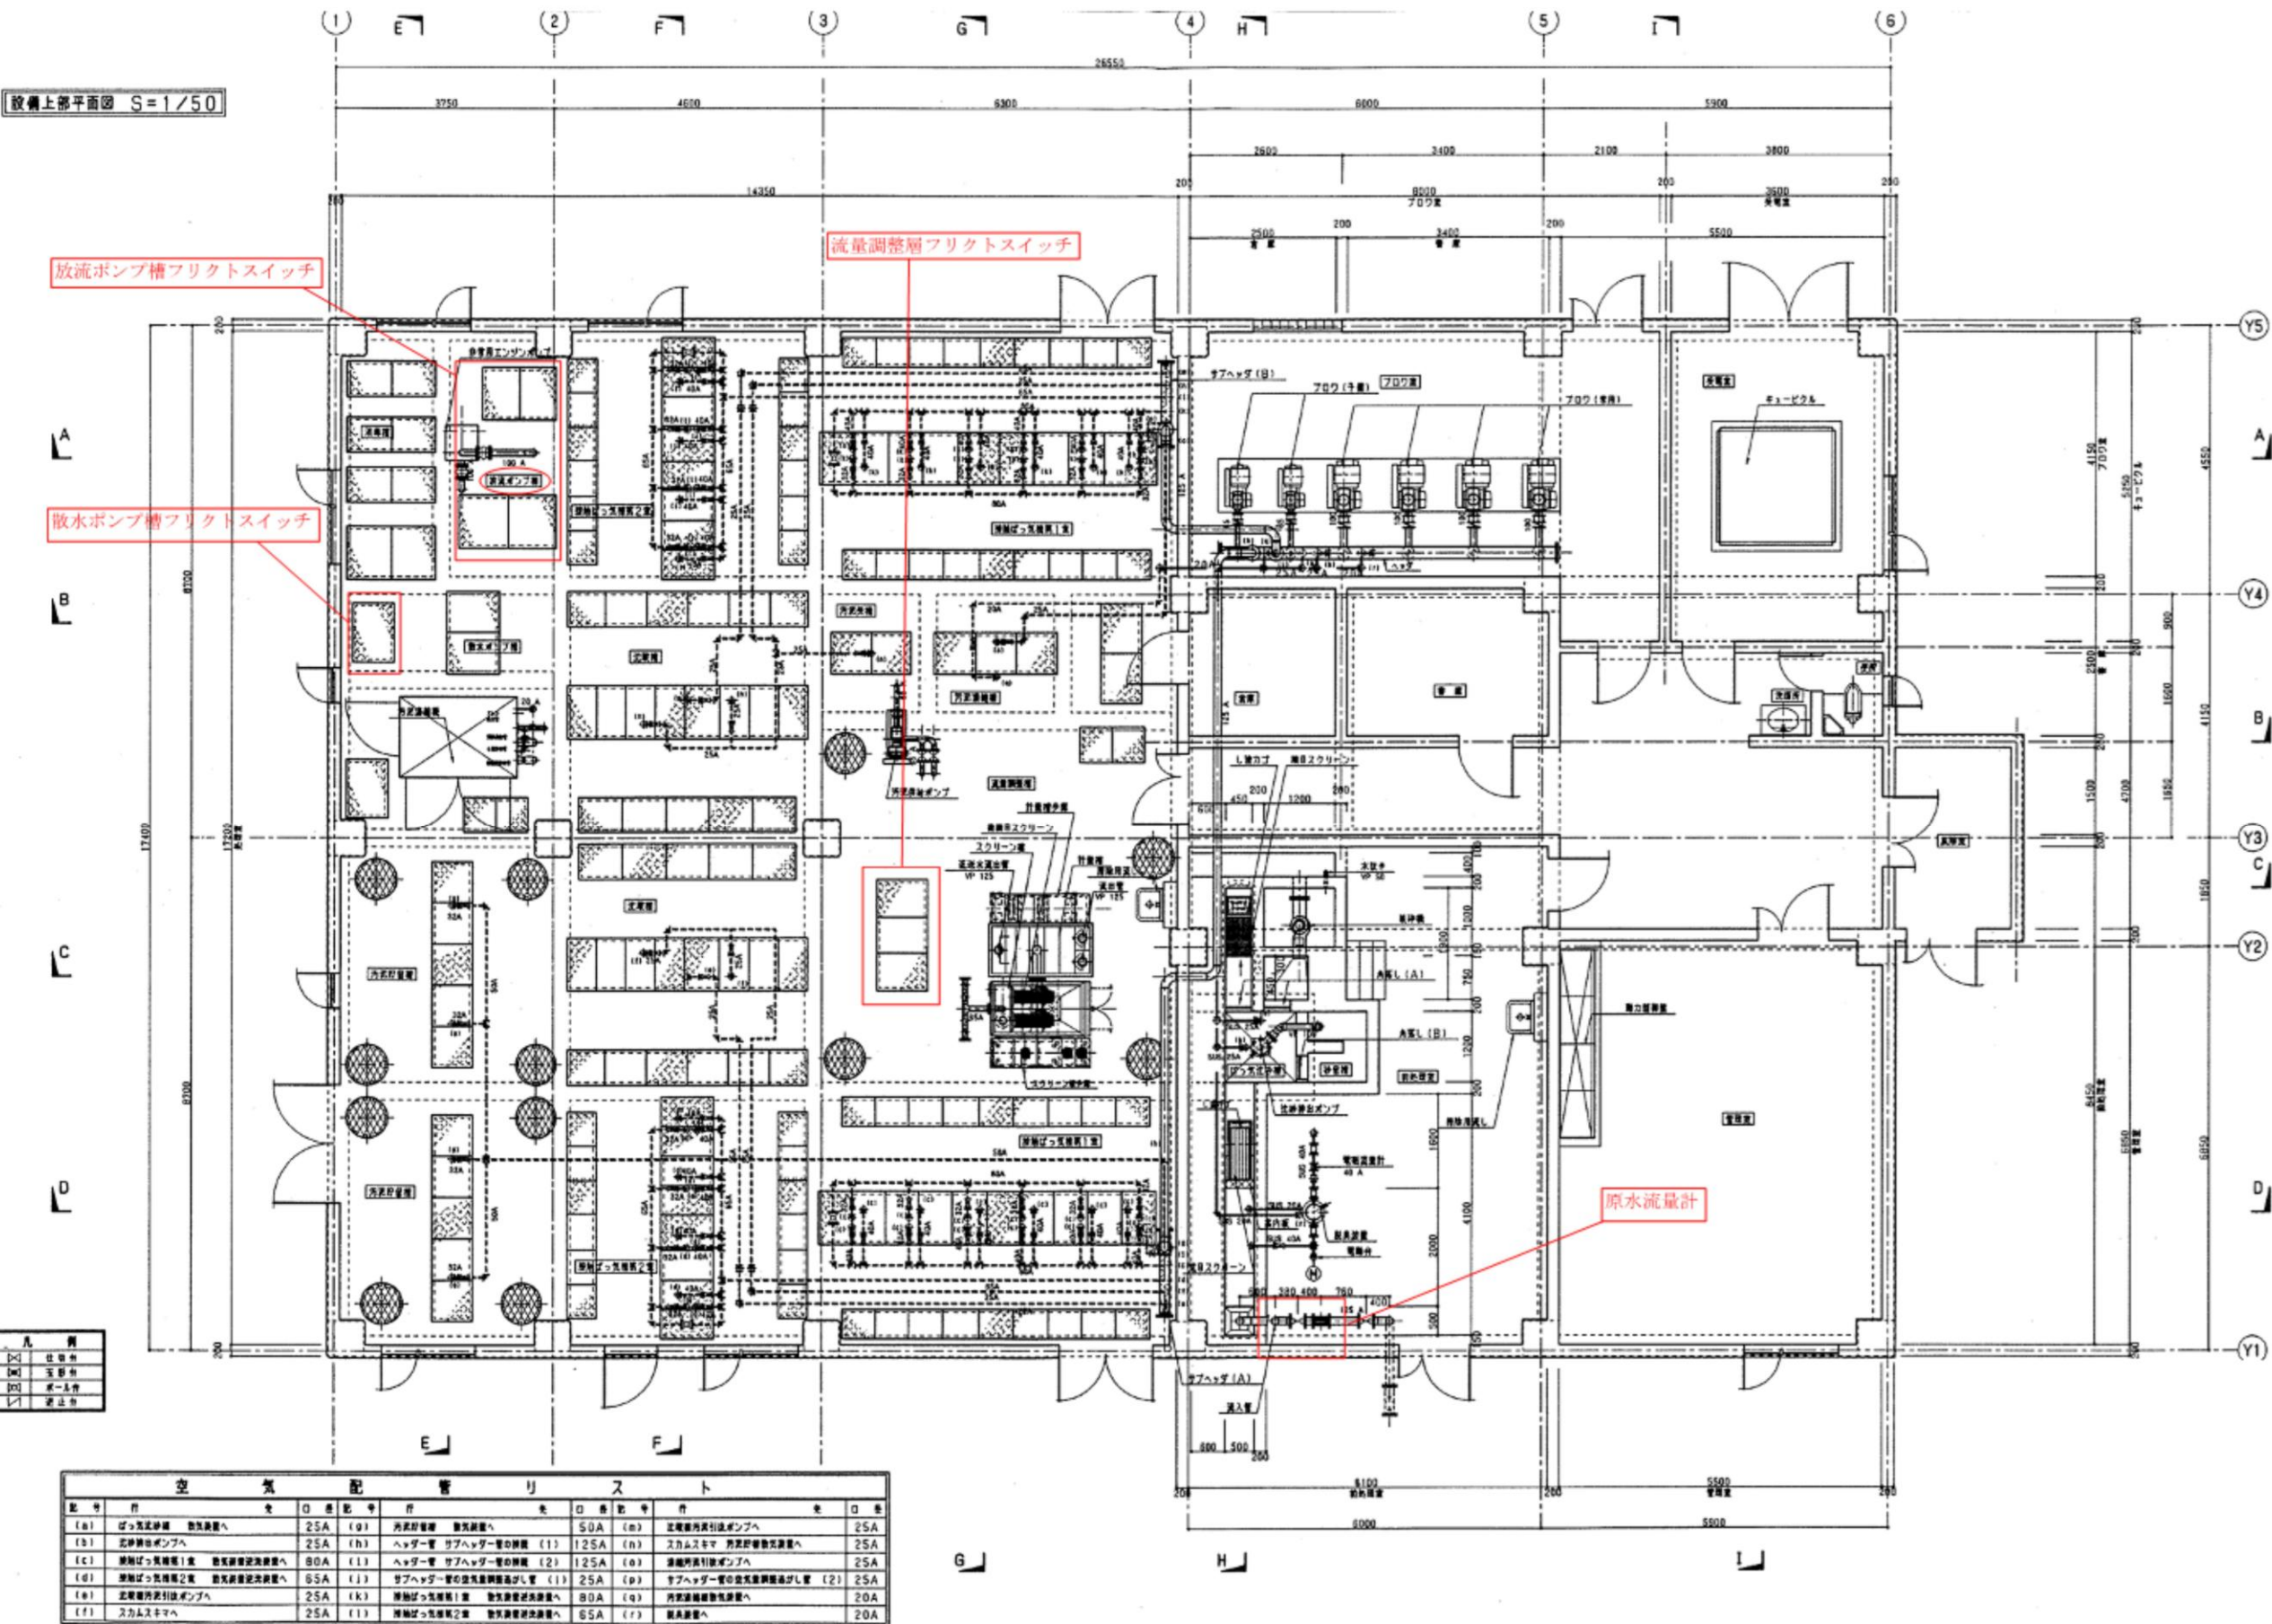


凡 例
○ 注 意 点
△ 注 意 点
▽ 注 意 点
□ 注 意 点

空 気 配 管 リ ス ト									
記 号	作 用	口 径 (mm)	作 用	口 径 (mm)	作 用	口 径 (mm)			
(a)	ばっ気配管 散気管へ	25A (g)	汚泥貯留槽 散気管へ	50A (m)	正電圧用引込ポンプへ	25A			
(b)	ばっ気配管ポンプへ	25A (h)	ヘッダー管 サブヘッダー管の継ぎ目 (1)	125A (n)	スラムスキム 汚泥貯留槽散気管へ	25A			
(c)	ばっ気配管 散気管配管へ	80A (i)	ヘッダー管 サブヘッダー管の継ぎ目 (2)	125A (o)	濃縮汚泥引込ポンプへ	25A			
(d)	ばっ気配管 散気管配管へ	85A (j)	サブヘッダー管の散気管側継ぎ目 (1)	25A (p)	サブヘッダー管の散気管側継ぎ目 (2)	25A			
(e)	ばっ気配管 散気管ポンプへ	25A (k)	ばっ気配管 散気管へ	80A (q)	汚泥貯留槽散気管へ	20A			
(f)	スラムスキムへ	25A (l)	ばっ気配管 散気管へ	85A (r)	散気管へ	20A			

十三地区漁業集落排水処理場電気設備更新工事	
図 面 の 名 称	図 面 番 号
十三地区漁業集落排水処理場 電気設備施工図	5-1
測 量	
設 計	
図 原 図	
図 複 写	
五 所 川 原 市	


十三地区漁業集落排水処理場内電気設備図

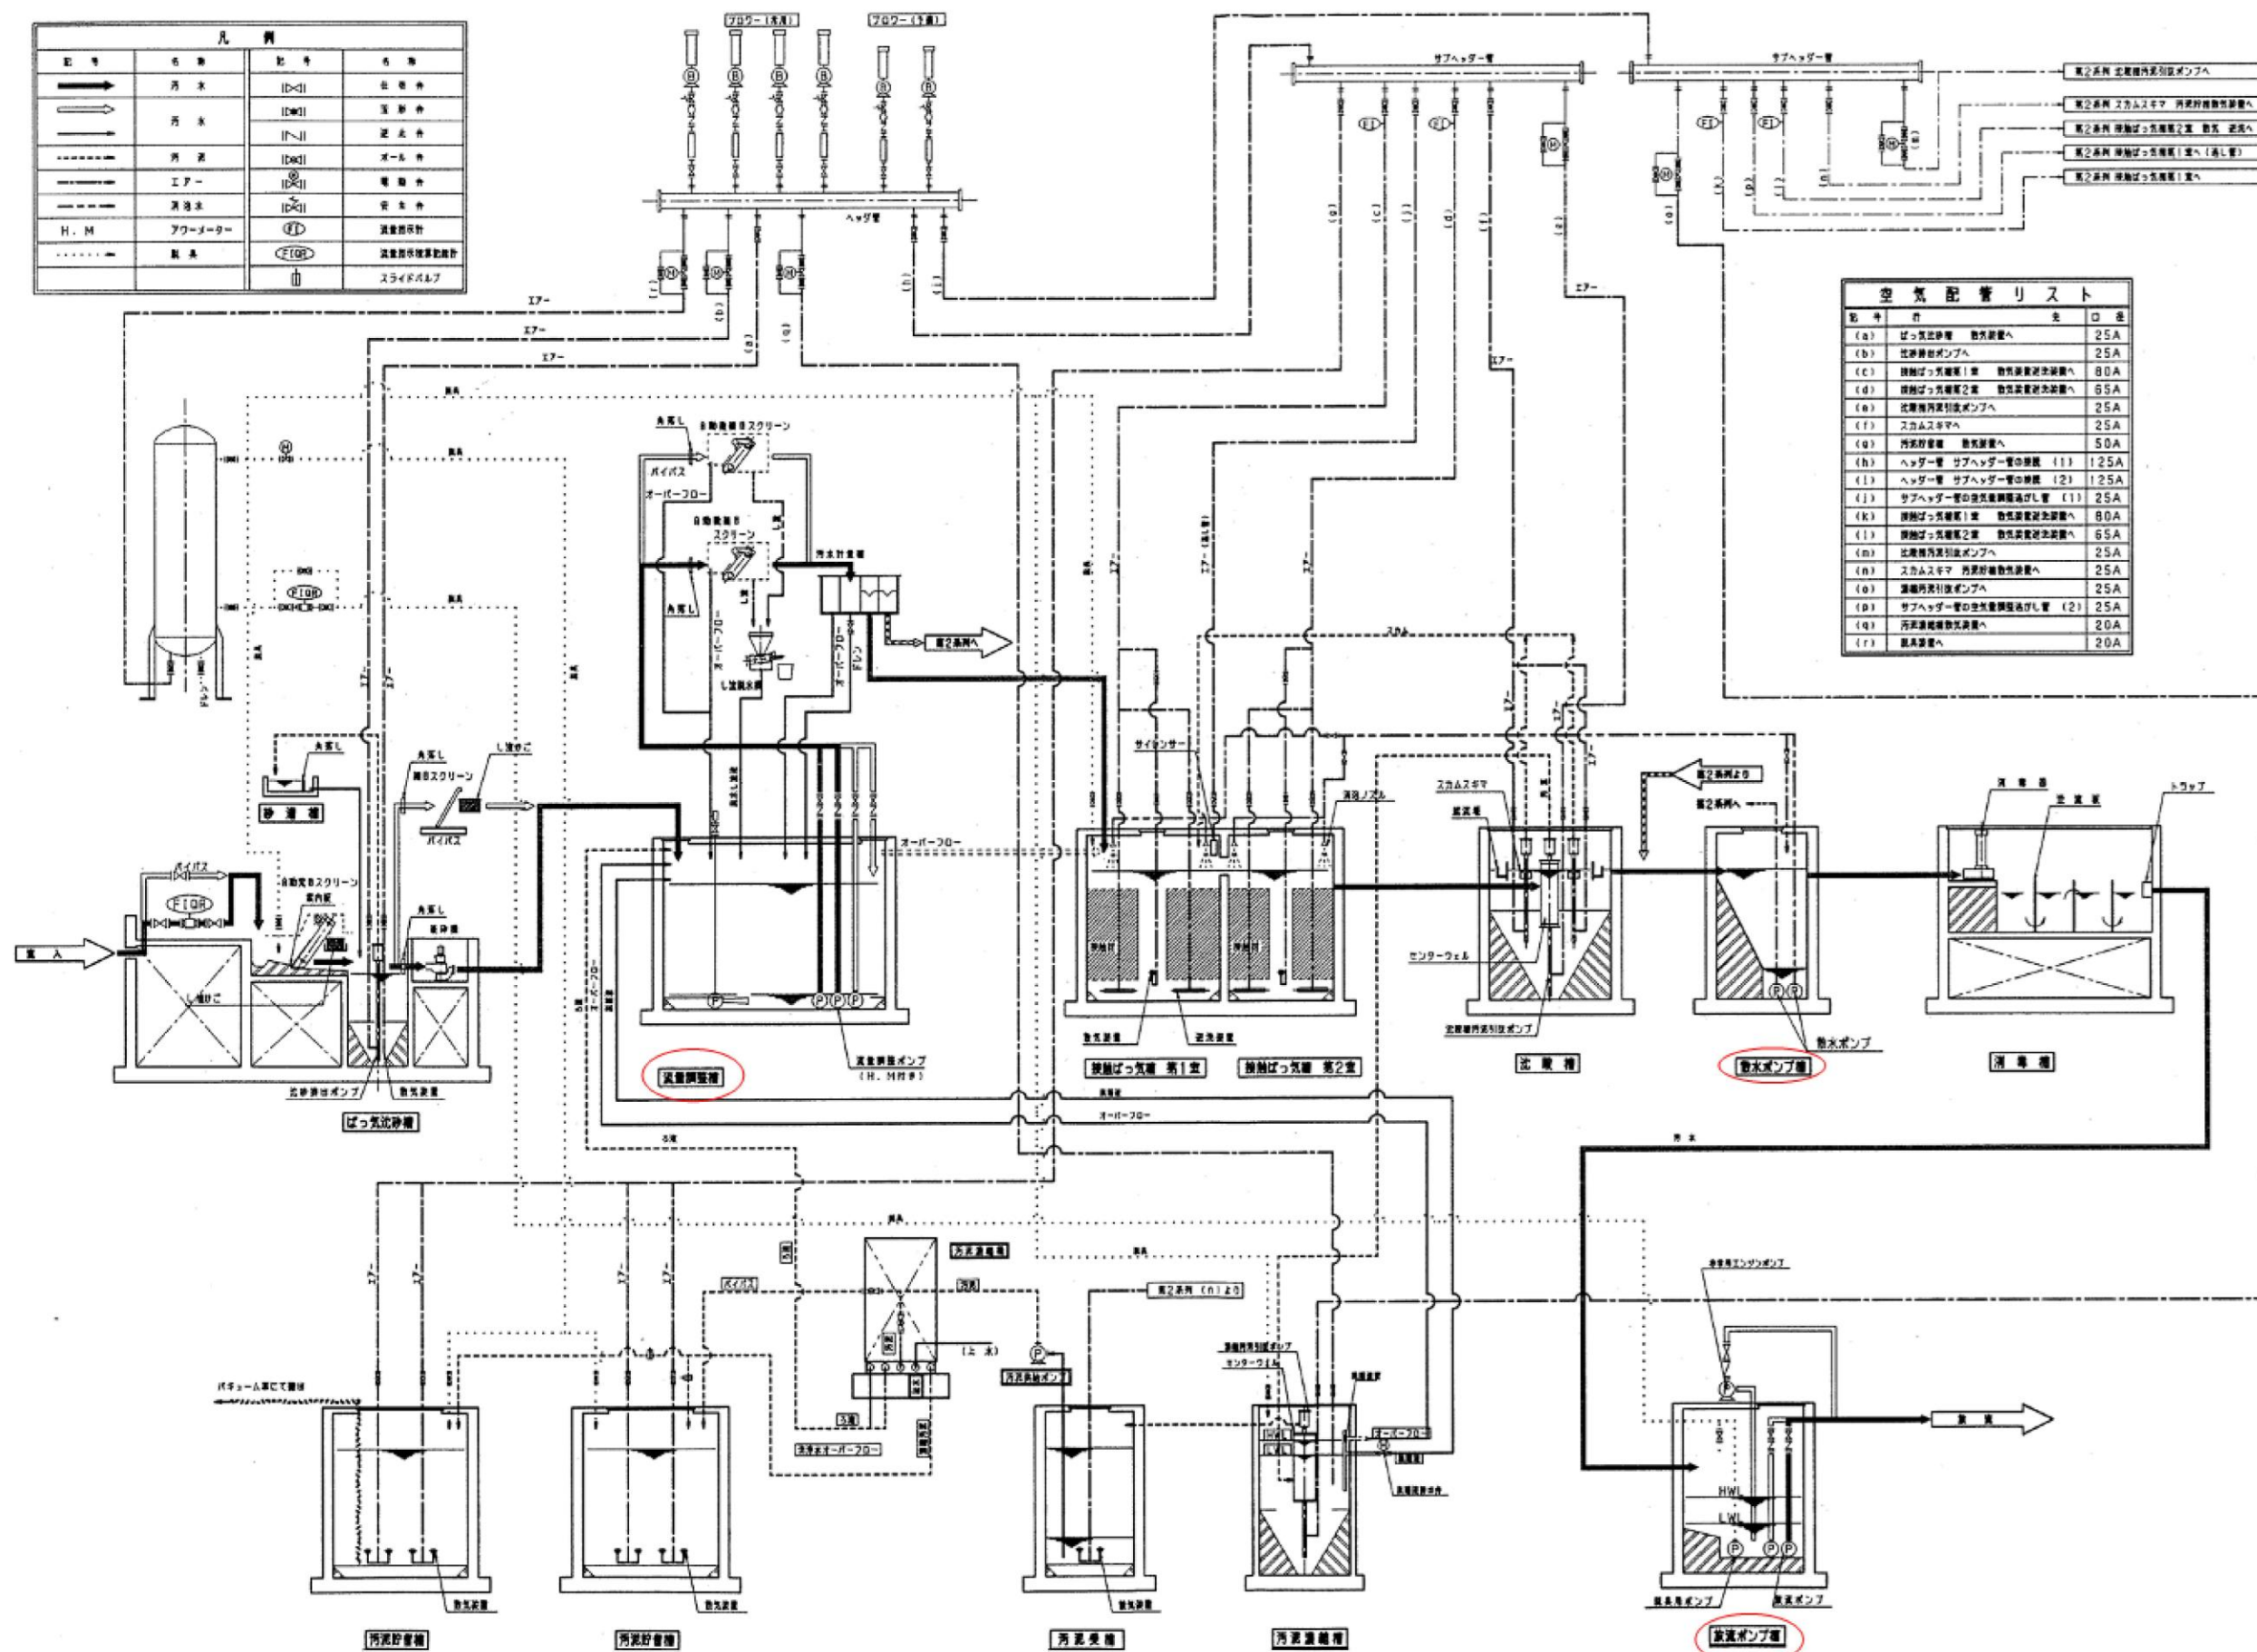

十三地区漁業集落排水処理場電気設備更新工事

図 面 の 名 称		図 面 番 号
十三地区漁業集落排水処理場 電気設備施工図		5-2
測 量		
設 計		
審 図	原 図	
	複 写	
五 所 川 原 市		


原水流量計詳細図

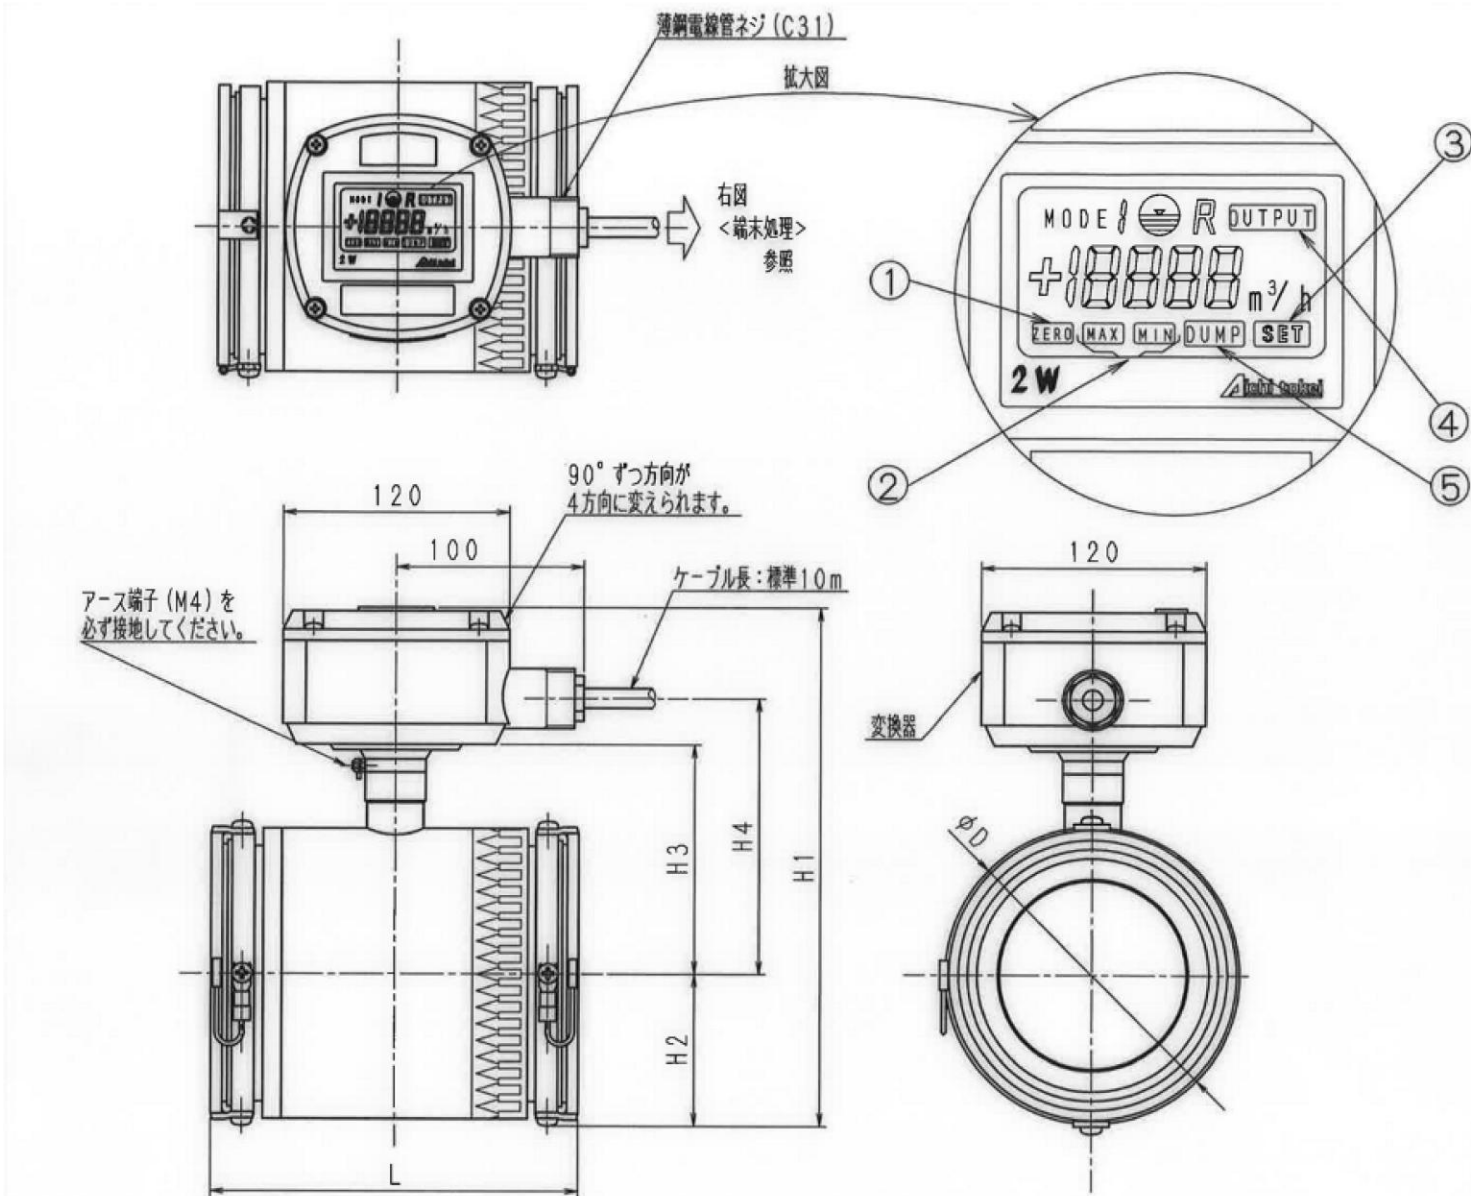

● <表示部説明>

①	流量ゼロ調整時に点灯	④	アナログ出力、パルス出力の種類の確認・変更時に点灯
②	スパン設定値の確認・変更時に点灯	⑤	アナログ電流出力、%流量の応答速度の確認・変更時に点灯
③	設定値の変更時に点灯		

● <端末処理>

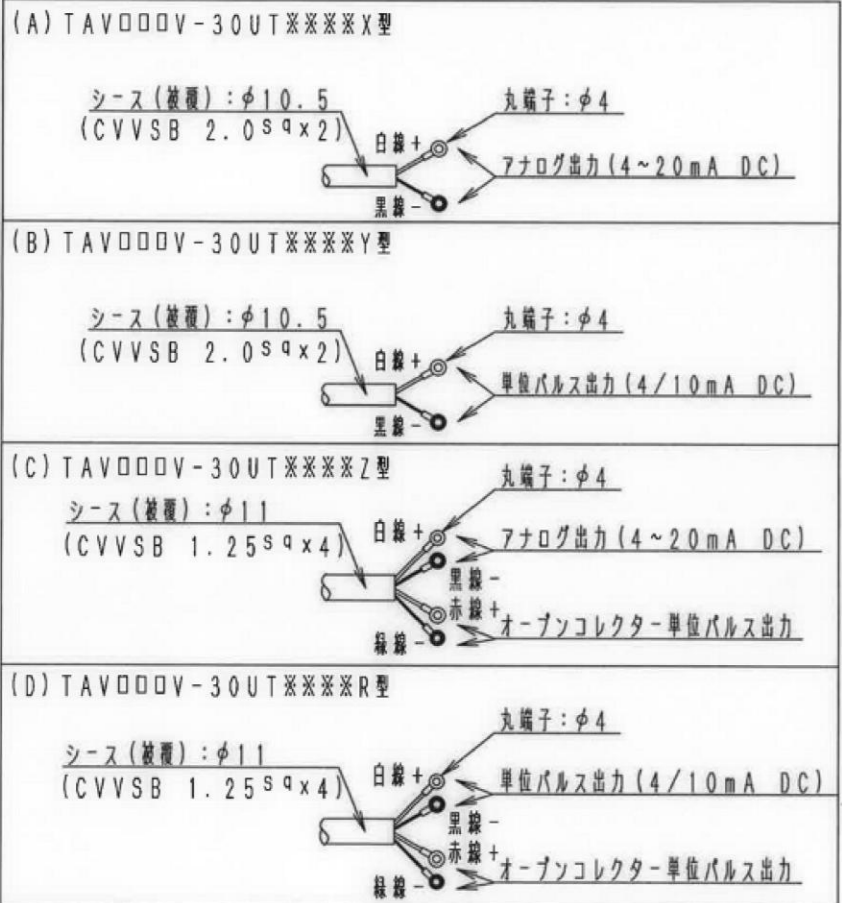

● <電源電圧範囲>

最大負荷抵抗 4~20mA DC アナログ出力に対して0Ω (18V時) ~1500Ω (48V時)
4/10mA DC パルス出力に対して0Ω (18V時) ~3000Ω (48V時)
最大負荷電流 オープンコレクタ-単位パルスに対して10mA、48V DC

● <付属品>

輸送用保護カバー・・・1ヶ (ガラス保護のため、出荷時に変換器上部に取り付けられています)
取扱説明書・・・1部

※本図面は既設参考図であり、承諾図により決定する。


十三地区漁業集落排水処理場電気設備更新工事

図面の名称		図面番号
十三地区漁業集落排水処理場 電気設備施工図		5-3
測 量		
設 計		
附 図	原 図	
	複 写	
五 所 川 原 市		

注2) 接続: ウェハタイプ ライニング: フッ素樹脂系PFA 防浸型

注1) () 内口径は、日本水道協会規格表記

電気系統参考図



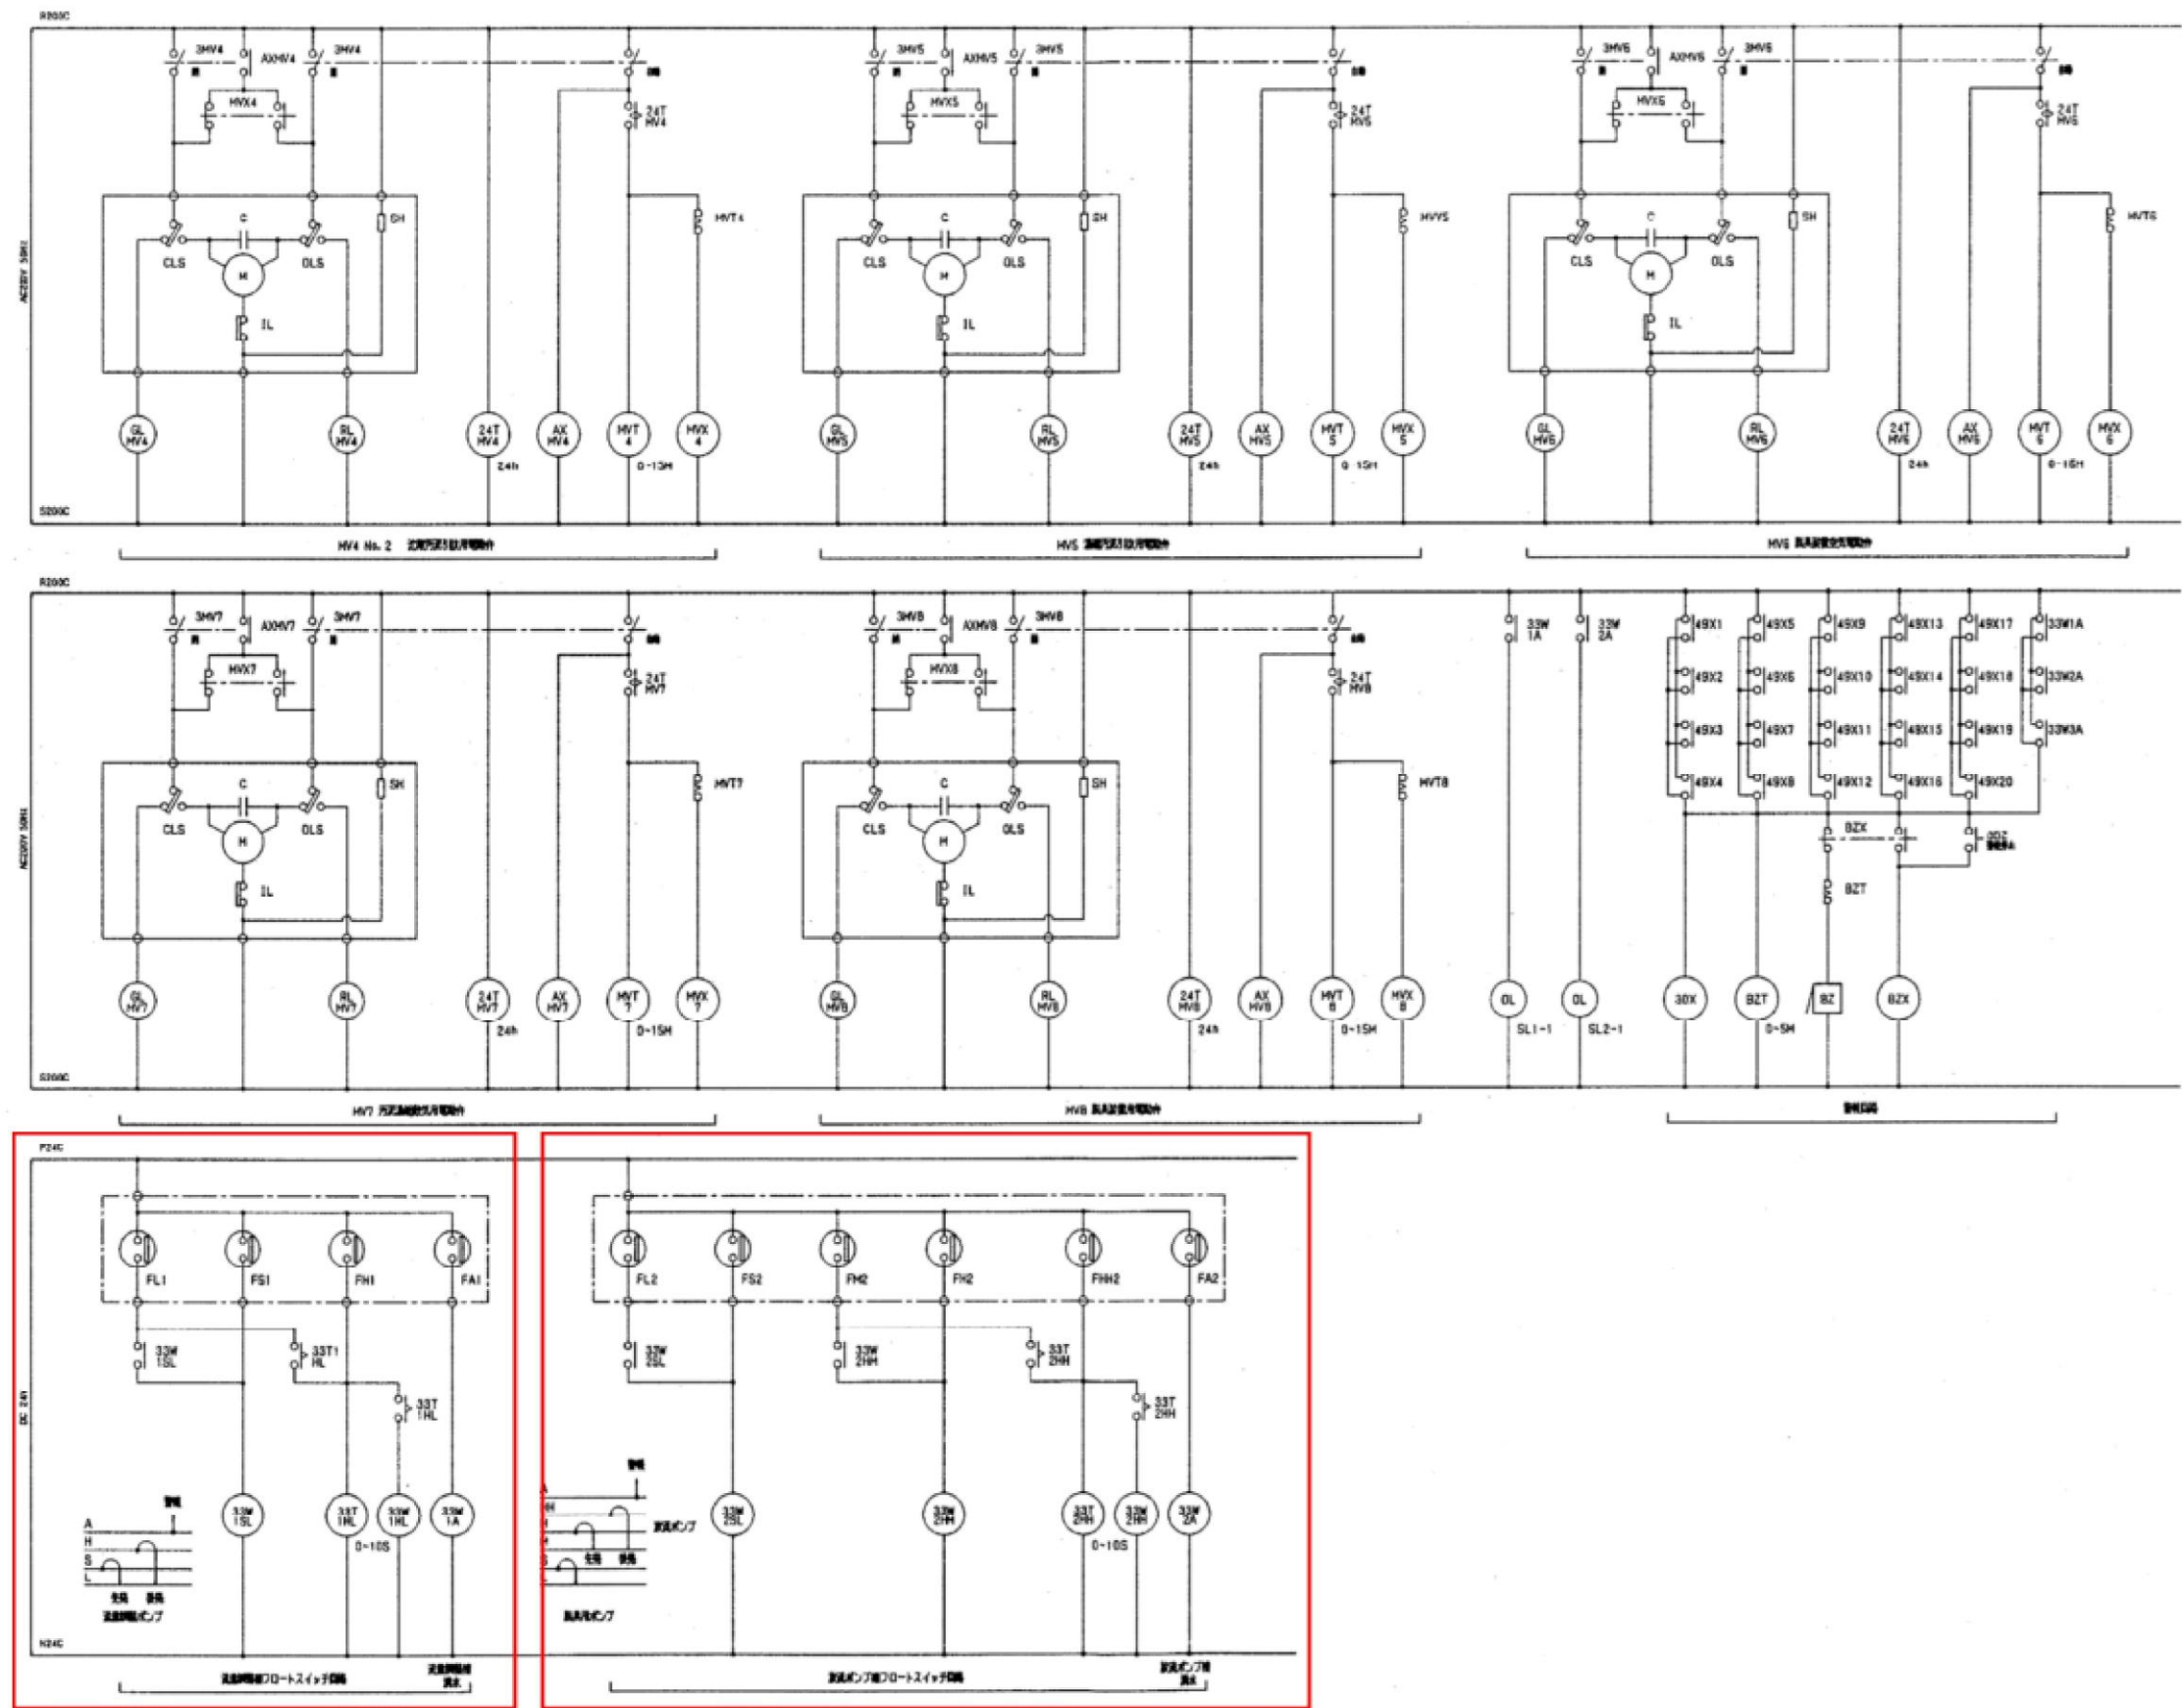


十三地区漁業集落排水処理場電気設備更新工事

図面の名称		図面番号
十三地区漁業集落排水処理場 電気設備施工図		5-4
測 量		
設 計		
審 査	原 図	
	複 写	
五 所 川 原 市		

電気系統参考図

原水流量計系統図

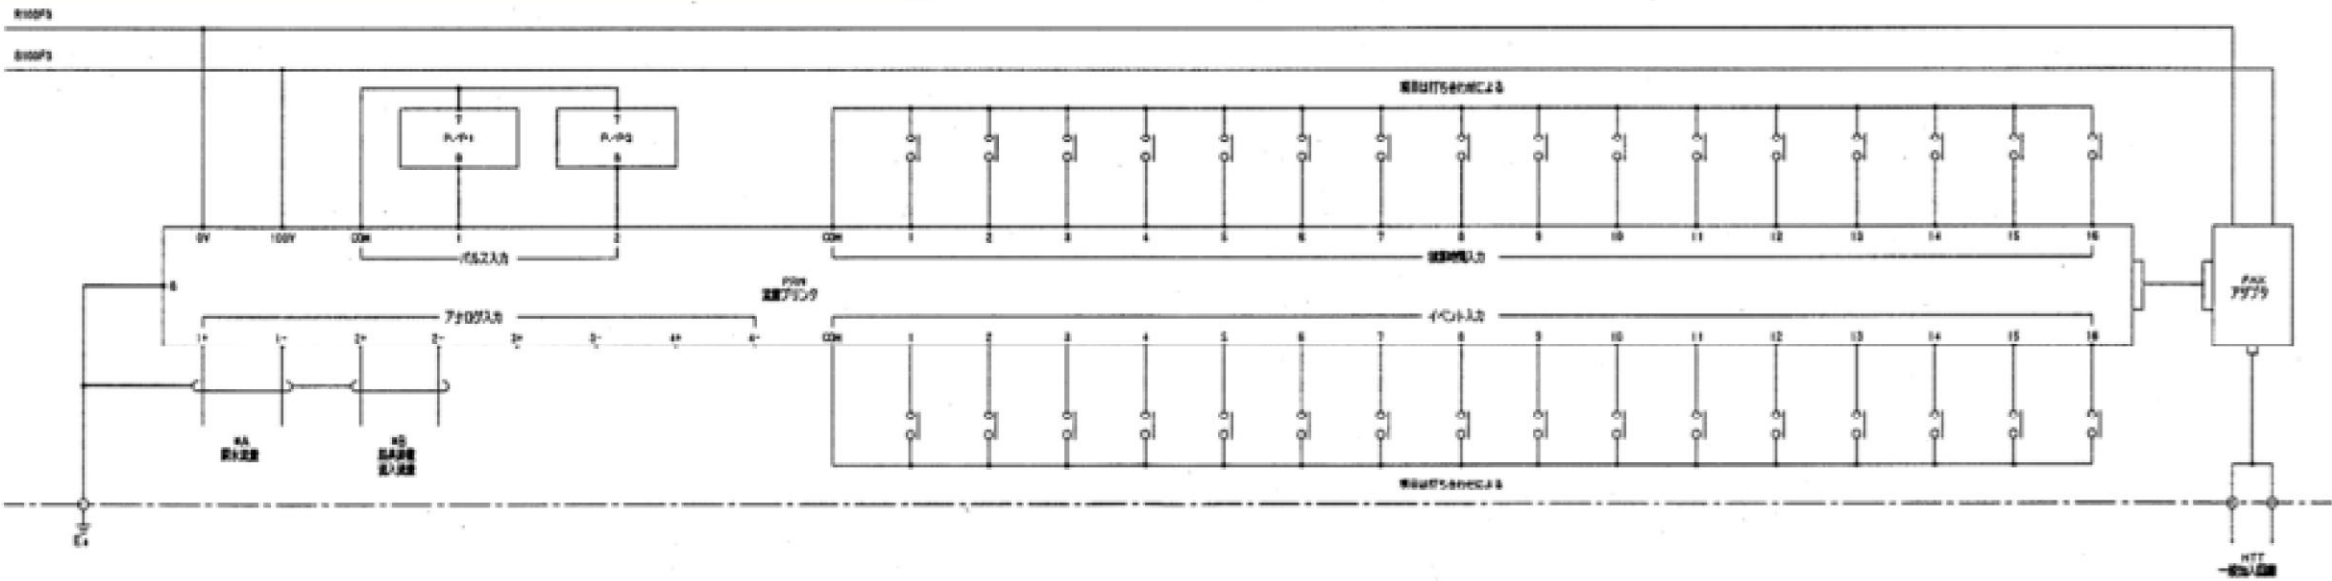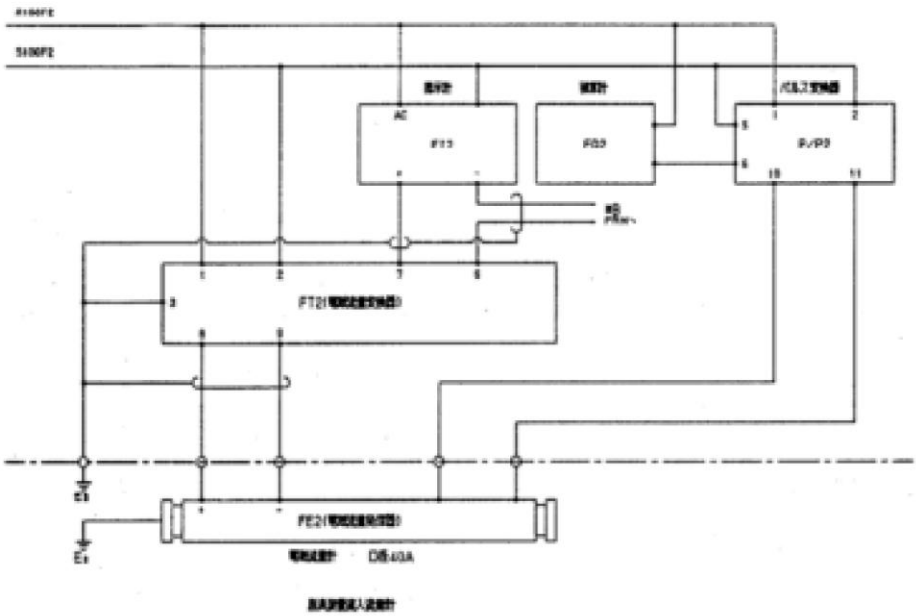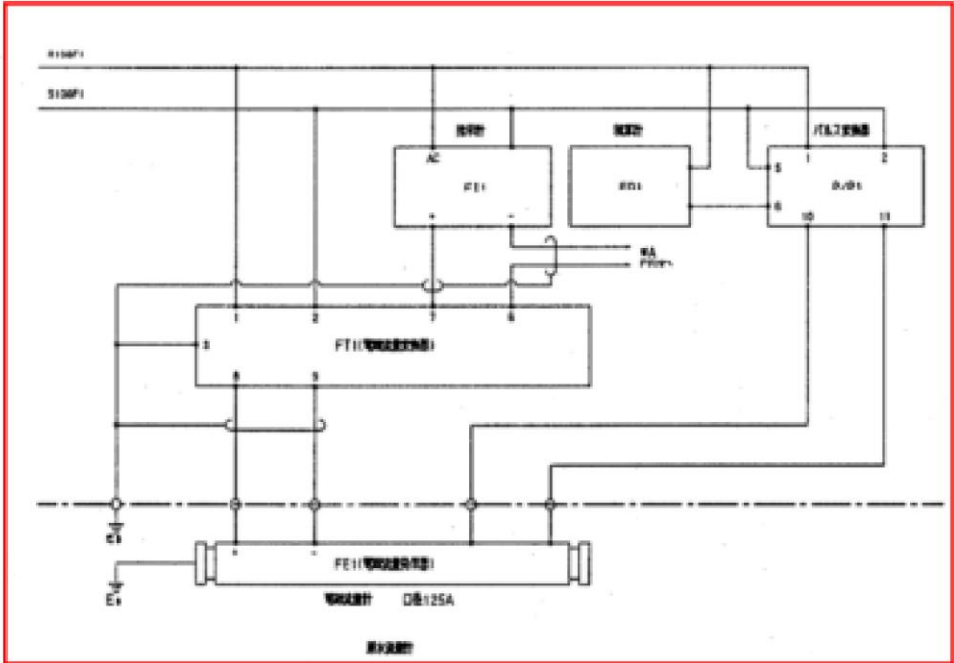

十三地区漁業集落排水処理場電気設備更新工事

図面の名称		図面番号
十三地区漁業集落排水処理場 電気設備施工図		5-5
測 量	原 図	
	複 写	
五 所 川 原 市		